
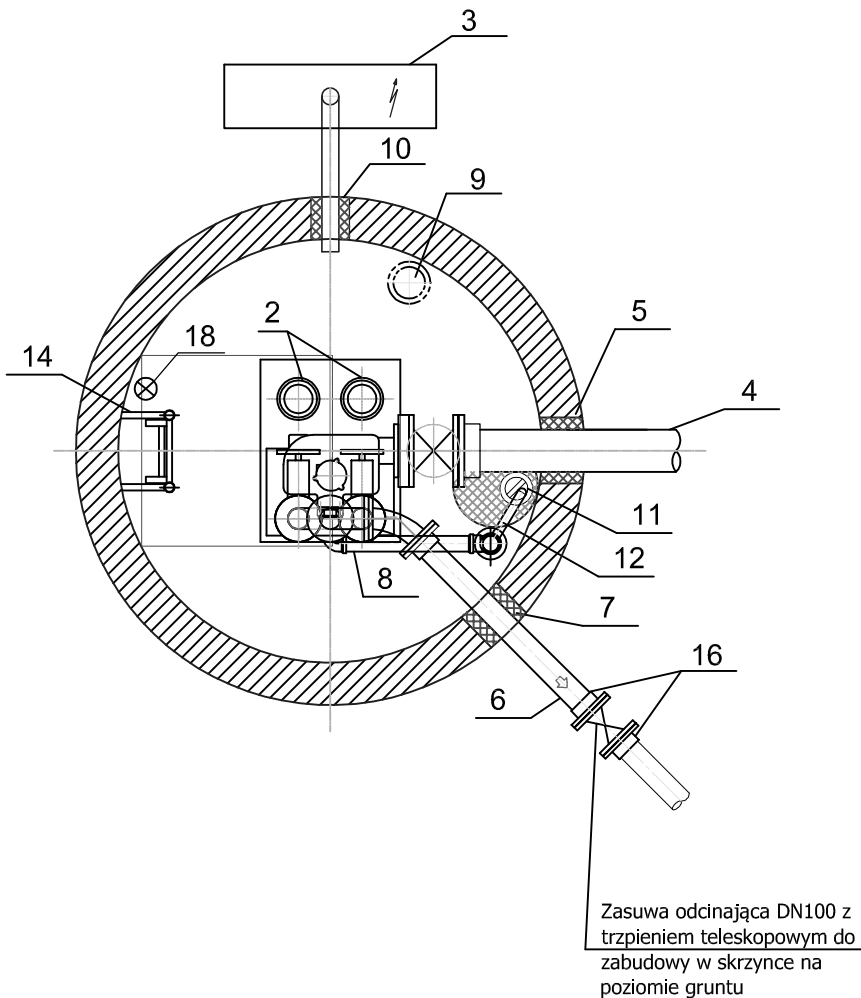
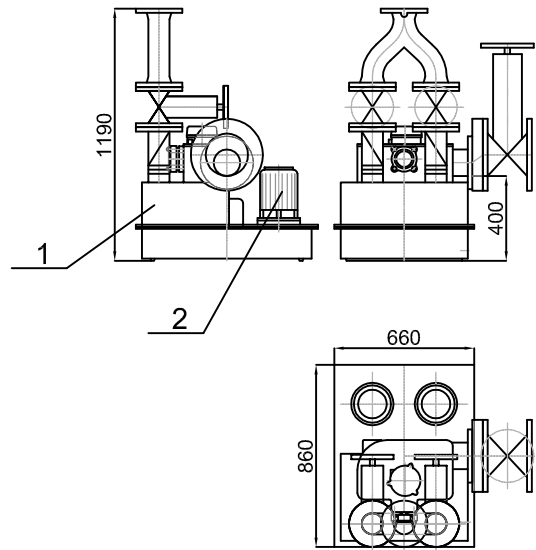


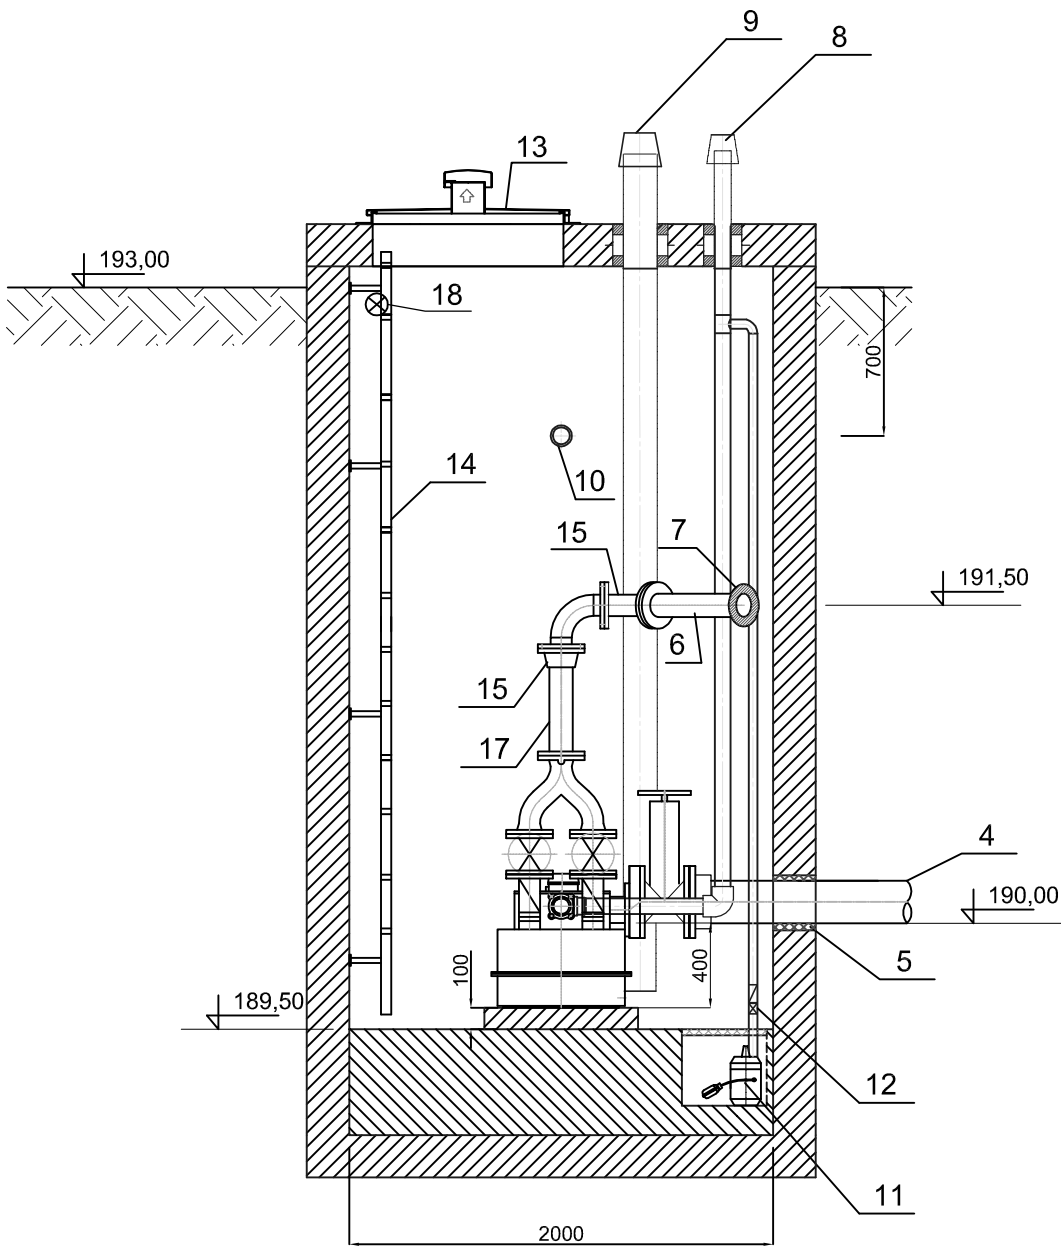

Zasuwa odcinająca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na poziomie gruntu

UWAGA:

- Posadzkę w komorze wyprofilować z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [11]
- Poziomy odcinek rurociągu odpowietrzającego [8] ułożyć ze spadkiem 0,5% do komory
- Rurociągi mocować do ścian obejmami z kołkami rozporowymi
- Owiercenia kołnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. >45 i wodoszczelności W8

Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH₄, H₂S, CO, CO₂), 4<pH<8

Wszystkie przejścia szczelne łańcuchowe wykonać w trakcie montażu w nawiązaniu do rzeczywistych rzędnych

Kręgi łączone na uszczelki

Zbiornik tłoczni ścieków wraz z separatorami na powójnych klapach cedzących, z pełnym wyposażeniem technologicznym i sterowaniem mogą być objęte zamówieniem u dostawcy jako kompletna całość.

Powyższa specyfikacja służy tylko ułatwieniu kompletacji dostawy

L.P	Wyszczególnienie	Sztuki	Uwagi
1	Zbiornik z separatorami tłoczni ścieków AWALIFT 74/2	1	
2	Pompa włrowa Strate ST 65/80 1,5 kW	2	
3	Zewnętrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej (dostarczana z tłocznią)	1	
4	Włot kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV DN200	1	
5	Przejście szczelne rurociągu grawitacyjnego DN200	1	
6	Wylot rurociągu tłoczego z rur DA110 PE100 SDR17	1	
7	Przejście szczelne rurociągu tłoczego DN110	1	
8	Wentylacja tłoczni z rur PVC klej. DN75 z kominkiem wywiewnym K.O.	1	
9	Wentylacja komory z rur PVC DN150 z komlnkiem nawlewnym	1	
10	Przejście szczelne osłony kabla - rura DN100	1	
11	Pompa do odwodnień w studzience ø400x400mm	1	
12	Przewód tłoczny PEø40 pompy odwodn. z zasuwą i zaworem zwrotnym DN5/4"	1	
13	Pokrywa włazu 900x900 typ CWLN z wywiewką 200mm, z zamkiem	1	
14	Drabina stalowa COROL typ.CDR H=3,6 m z wysuwaną poręczą	1	
15	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur stalowych, DN 100 typ 05/91	1	
16	Łącznik rurowo-kołnierzowy do PE, DN 100 typ 05/31	3	
17	Rurociąg tłoczny DN 100 stal kwasoodporna		
18	Oświetlenie 24V	1	

Rysunek technologiczny suchej przepompowni ścieków z tłocznia AWALIFT typ 74/2
Przedbórz P4

Skala 1:

Rys.nr