

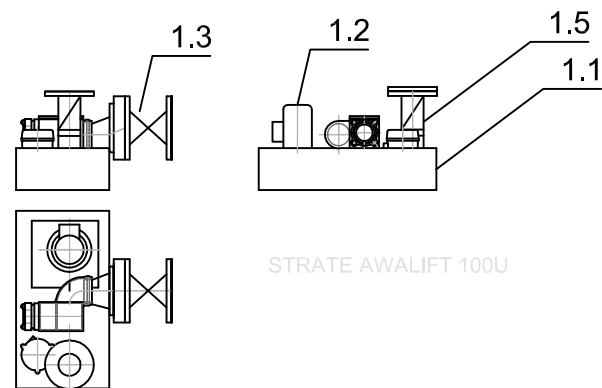


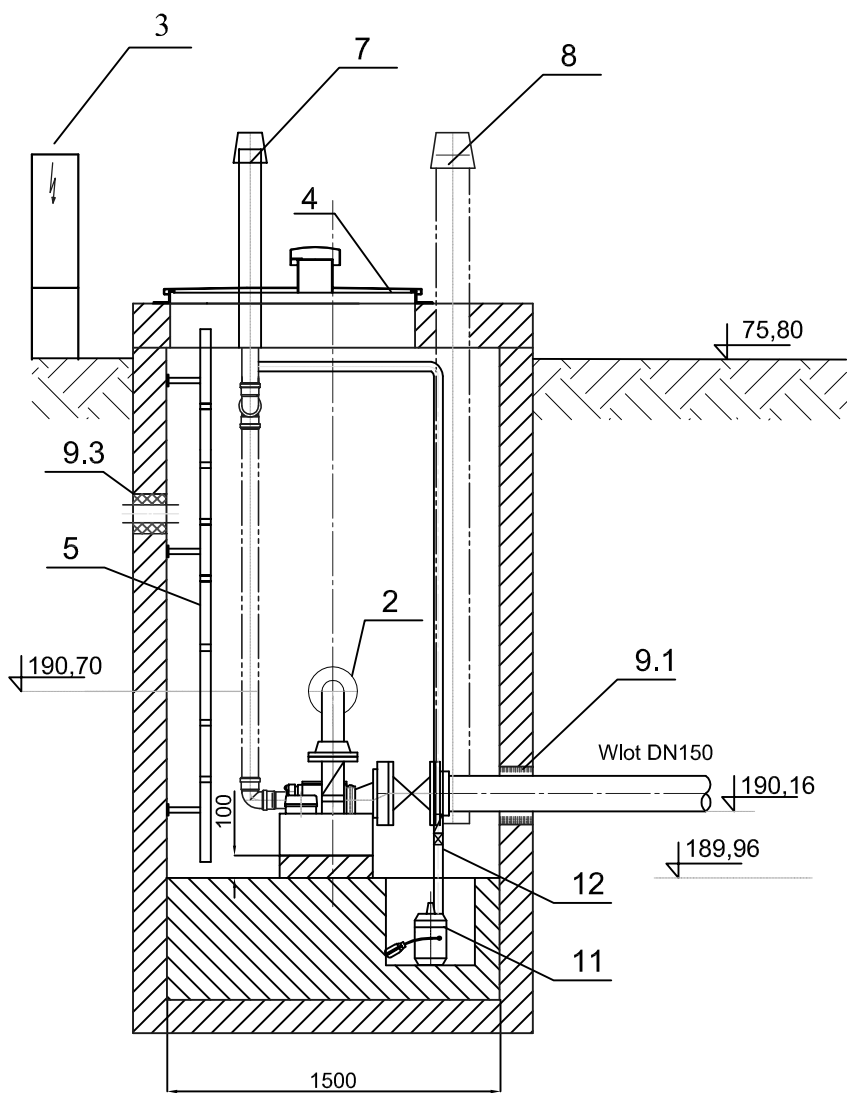

Zasuwa odcinająca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na poziomie gruntu

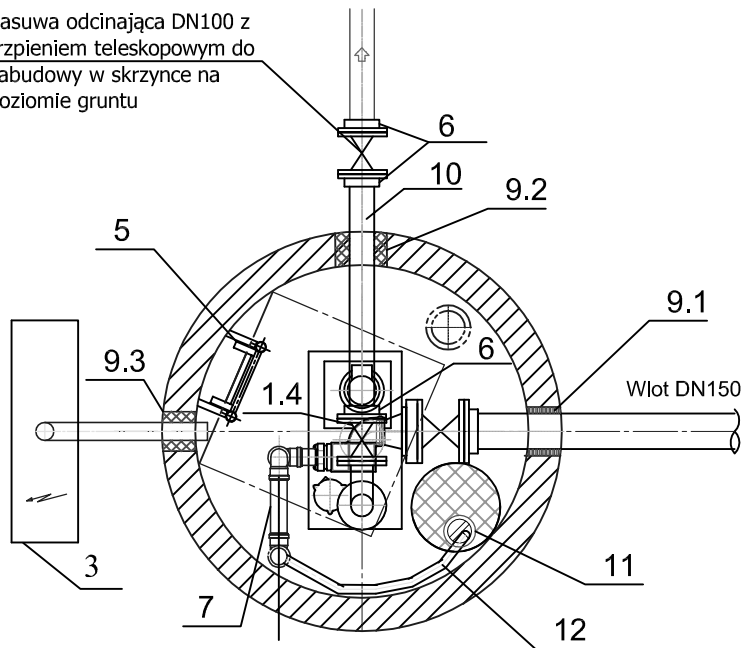

UWAGA:

- Posadzkę w komorze wyprofilować z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [11]
- Poziomy odcinek rurociągu odpowietrzającego [7] ułożyć ze spadkiem 0,5% do komory
- Rurociągi mocować do ścian obejmami z kołkami rozporowymi
- Owiercenia kołnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. >45 i wodoszczelności W8
Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH₄, H₂S, CO, CO₂), 4<pH<8

Kręgi łączone na uszczelki

Wszystkie przejścia szczelne łańcuchowe wykonać w trakcie montażu w nawiązaniu do rzeczywistych rzędnych

Zbiornik tłoczni ścieków wraz z separatorami (powójne kłapy cedzące), z pełnym wyposażeniem technologicznym i sterowaniem mogą być objęte zamówieniem u dostawcy jako kompletna całość.
Powyższa specyfikacja służy tylko ułatwieniu kompletacji dostawy

L.P	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi
1.1	Zbiornik z separatorami kłapowymi tłoczni ścieków AWALIFT 100U	1	
1.2	Pompa wirowa Strate ST 65/80 0,75kW	1	
1.3	Zasuwa kołnierzowa DN150	1	
1.4	Zasuwa kołnierzowa wyk.dla ścieków DN100	1	
1.5	Zawór zwrotny AWASTOP DN100 (zintegrowany z tłocznia)	1	
2	Kształtka DN100 ze stali K.O.	1	
3	Szafka dla rozdzielni sterowniczej	1	
4	Pokrywa wjazdu 800x800 typ CWLN z wywiewką Ø150	1	
5	Drabina ze stali K.O. typ CDR L= 2,4m z wysuwaną poręczą	1	
6	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100/110 dla rur PE (system 2000 Hawle)	3	
7	Wentylacja tłoczni Ø70 z kominkiem wywiewnym DN100	1	
8	Wentylacja komory DN150 z kominkiem nawiewnym	1	
9.1	Przejście szczelne Typ NW: otwór Ø200/rura Ø160	1	
9.2	Przejścia szczelne typ NW: otwór Ø150/rura Ø110	1	
9.3	Przejścia szczelne typ NW: otwór Ø150/rura Ø110	1	
10	Rurociąg tłoczny DA110 PE 100 SDR 17	1	
11	Pompa do odwodnień w studziencie Ø400x400mm 0,55 kW	1	
12	Przewód tłoczny PEØ40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinającym DN5/4"	1	

Rysunek technologiczny suchej przepompowni ścieków z tłocznia AWALIFT typ 100U
Przedbórz P5

Skala 1:

Rys.nr